

聯奇開發股份有限公司



區聯防組織會議

2015. 02. 10

王建中



區域联防實施策略







□ 火災事故：28 件

□ 爆炸事故：4 件

火災
87.5%

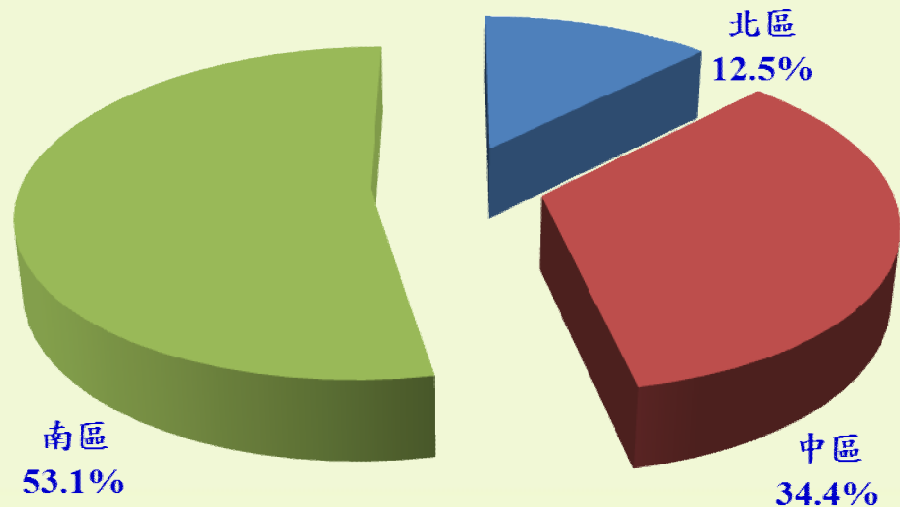
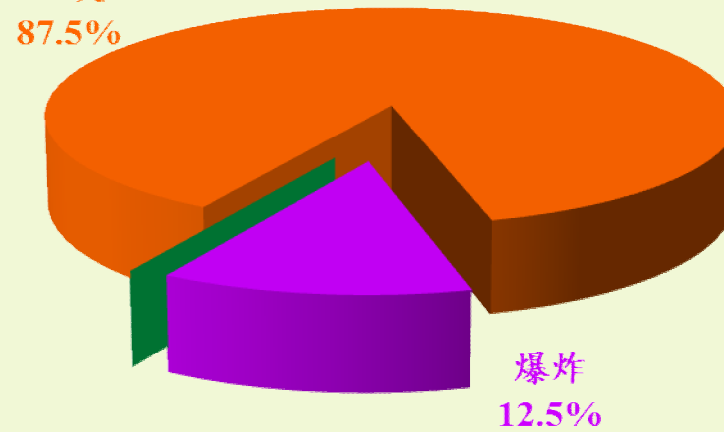


■ 北區：4 件
■ 中區：11 件
■ 南區：17 件



事故發生時段


- ◆ 上班：18件
- ◆ 夜間：7件
- ◆ 假日：7件

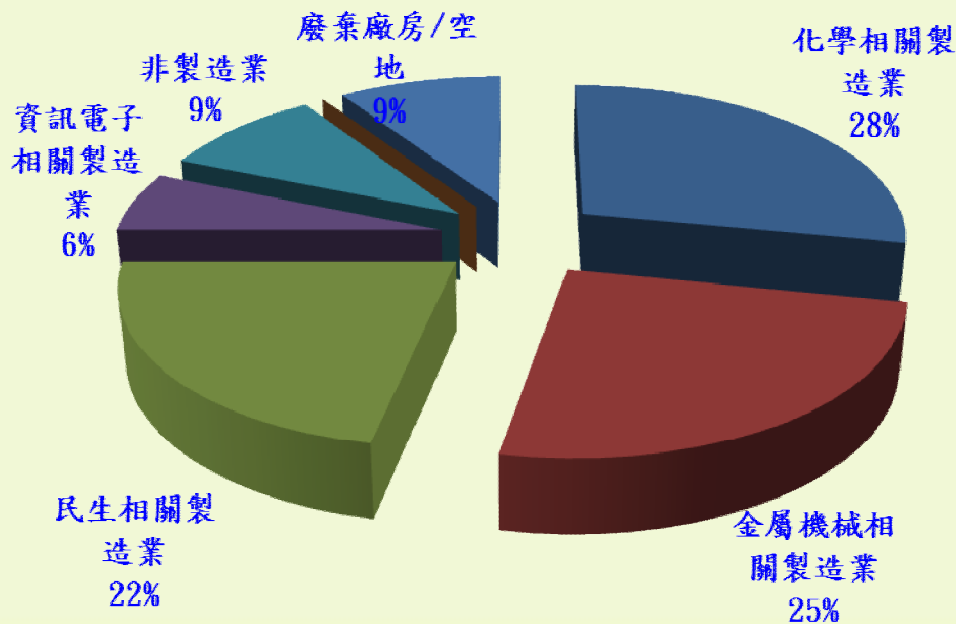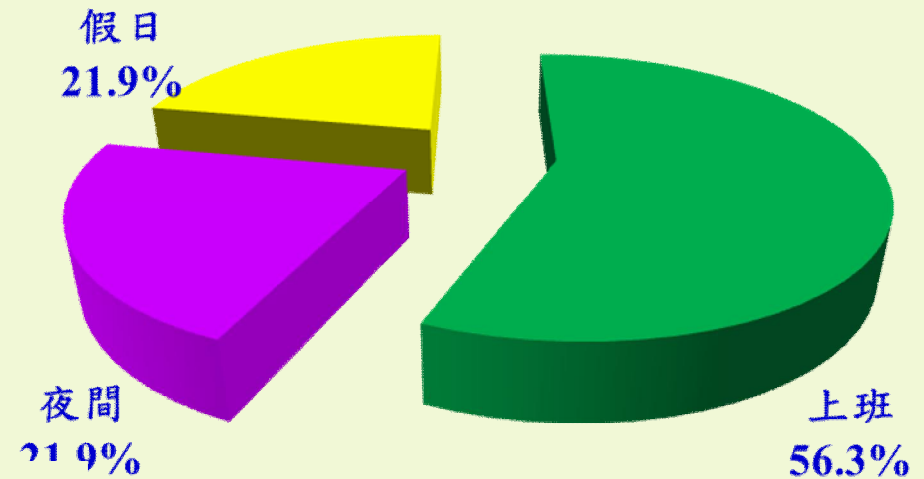


- 化學相關製造業：9件
- 民生相關製造業：7件
- 金屬機械相關製造業：8件
- 資訊電子相關製造業：2件
- 非製造業：3件
- 其他：3件

- 事故點為非運用中之場址16件(50%)
- 火勢由廠商自行撲滅8件(25%)

非運作中
50%

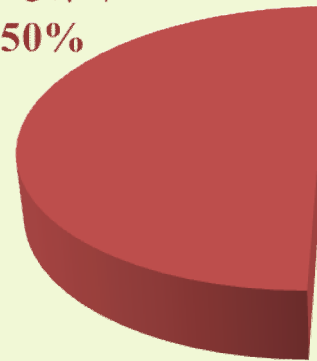


運作中
50%

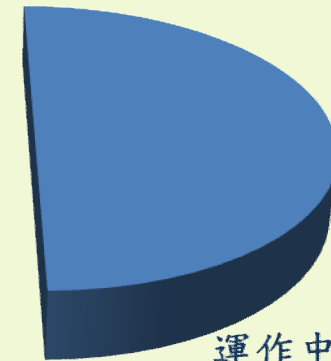




火勢廠商
自行撲滅
25%



消防協助
搶救
75%

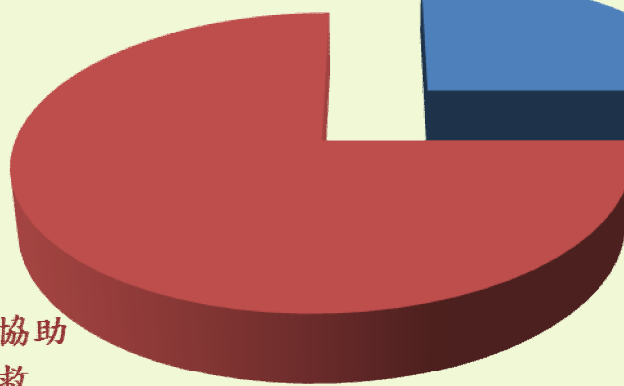

南區

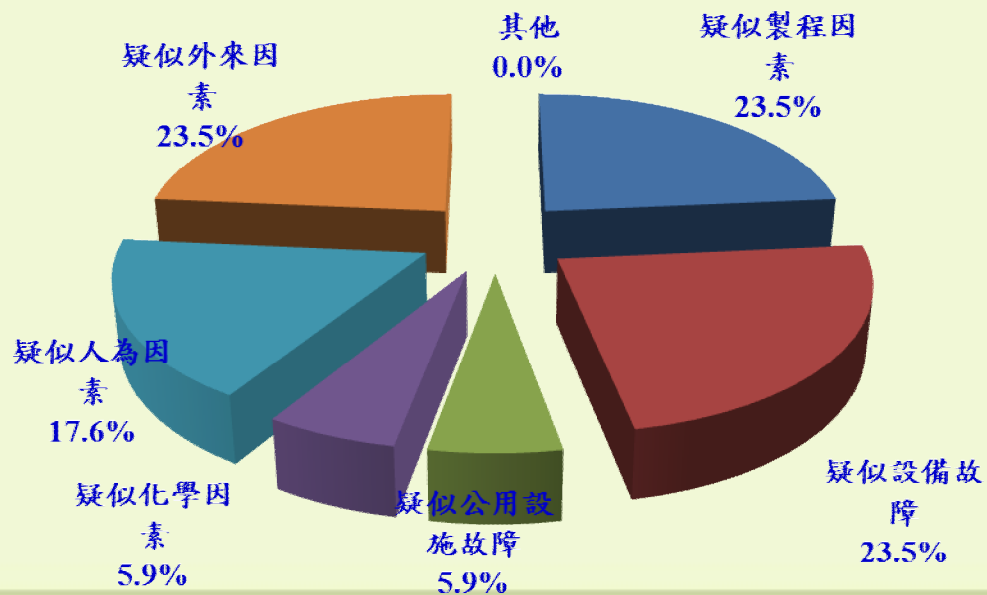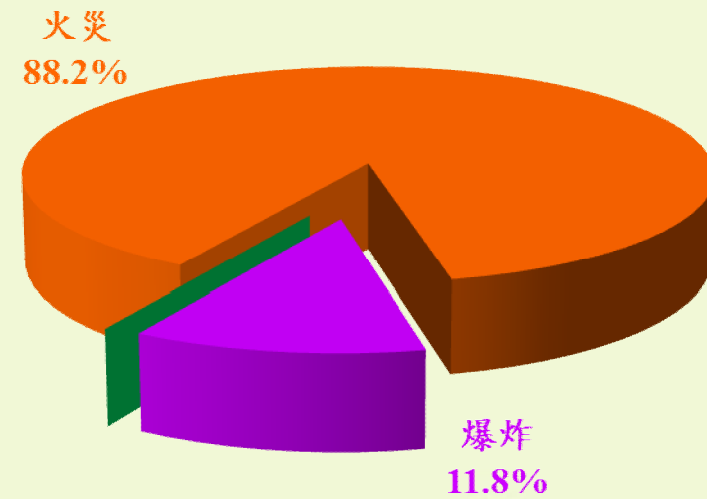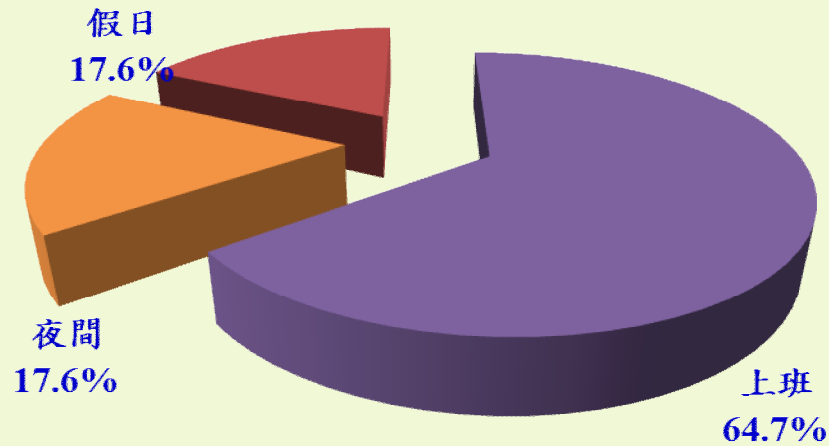

火災現場注意事項



1. 風向

(位於上風處)

2. 安全距離

(拇指可蓋住火源)

3. 面對災害現場

(躲避飛落物)







園區服務中心緊急應變總召
聯奇開發(樹谷服務中心)

緊急應變主委
群創光電

緊急應變
設備支援組

通報疏散
引導組

緊急應變委員
奇力光電防災中心

緊急應變委員
奇美材料防災中心

緊急應變委員
瑞肯物流

緊急應變委員
奇美實業PRP

緊急應變委員
啟耀光電

緊急應變委員
奇景光電

緊急應變委員
亞德客

緊急應變委員
奇菱科技


緊急應變委員
旭硝子

緊急應變委員
園區進駐廠商保全



園區廠商保全：協助警察機關預防治安事故，平常時於各公司執行警衛工作，當事故發生時如發生搶案、竊案時則快速將治安事件轉達警察由警察機關處理。

區域聯防工作：主要目的是預防事故發生或擴大，並協助救災單位進行應變。

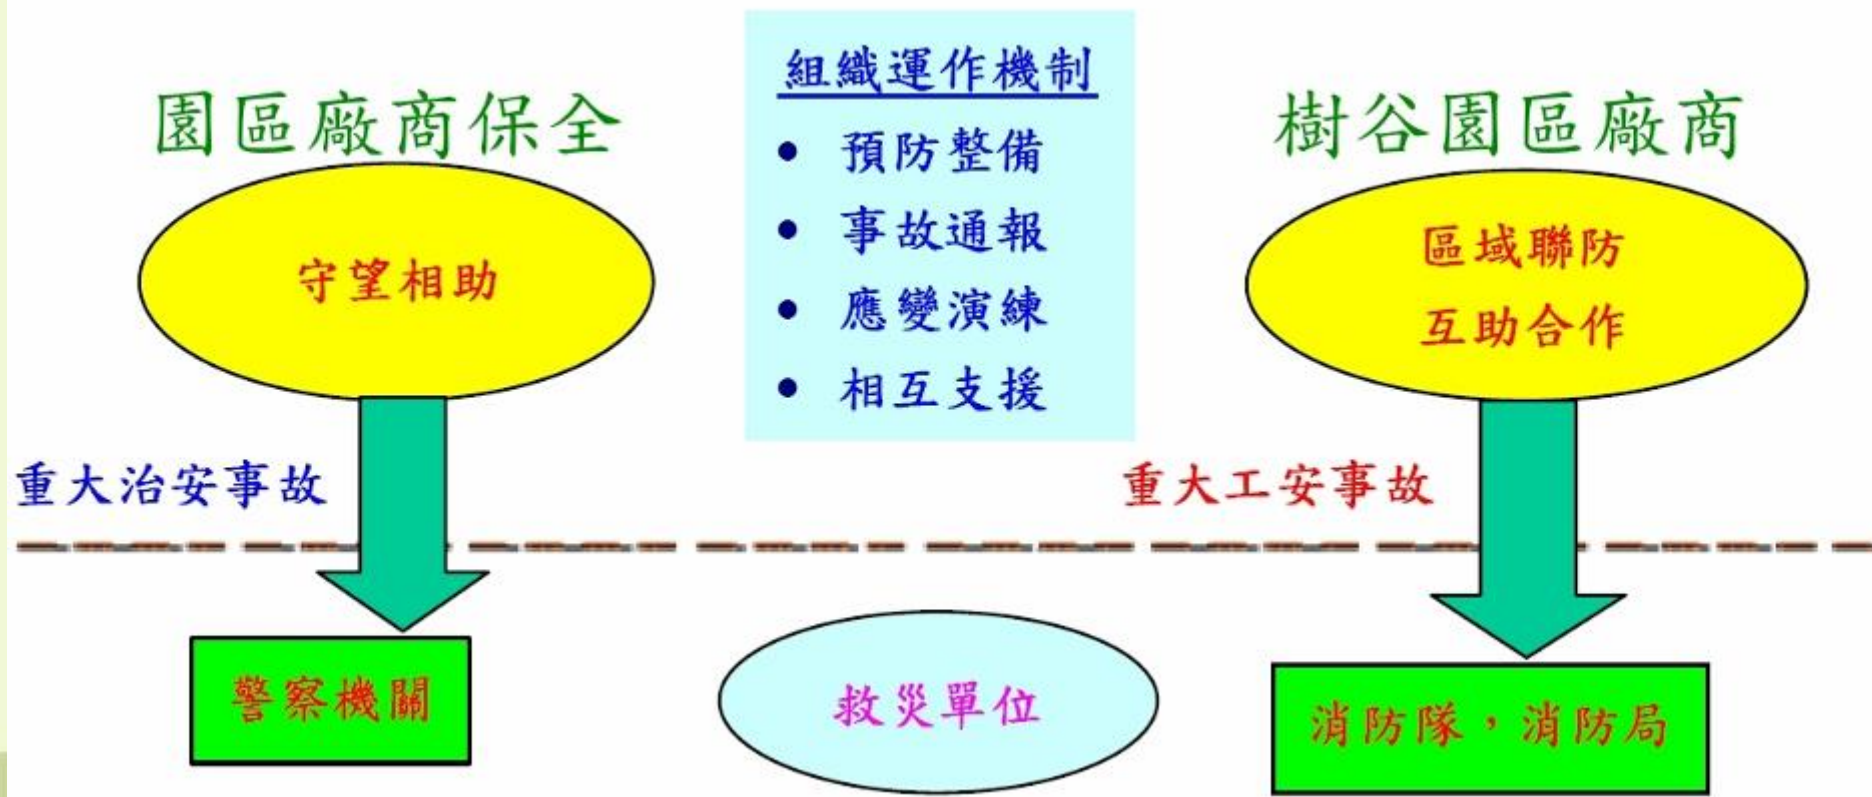



樹谷園區 進駐廠商聯繫電話						
序	廠商名稱	地址	職務	姓名	聯絡電話	E-MAIL
1	樹谷園區服務中心	新市區中心路8號	區域聯防	王建中	06-5889955#65145	ken_wang@lianci.com.tw
			園區管理	陳偉立	06-5889955#65157	kaiyi0621@lianci.com.tw
			守衛室	東京都保全	06-5889955#65185	
2	群創電子(股)樹谷分公司	新市區紫棟路21號	總務	吳昱臻	06-5889998#61003	yuzhen.wu@innolux.com
				郭千慧	06-5889998#61002	candy.ch.kuo@innolux.com
			廠務	陳瑞豐	06-5889998#62120	juifeng.chen@innolux.com
			區域聯防	梁忠毅	06-5889998#62115	cy.liang@innolux.com
	守衛室	E1哨	06-5889998#65400	E2哨 06-5889998#65403		
3	奇景光電(股)	新市區紫棟路26號	總務	李俊達	06-5050880#58152	dio_lee@himax.com.tw
				陳文玟	06-5050880#58150	anne_chen@himax.com.tw
			廠務	徐文慶	06-5050880#88728	wc_hsu@himax.com.tw
			區域聯防	王慈瓊	06-5050880#58757	zoe_wang@himax.com.tw
	守衛室	東哨	06-5050880#58118	南哨 06-5050880#58119		
4	英屬開曼群島商 亞德客國際(股) 台灣分公司		行政管理部	賴竹菁	(06) 5892286#592	laizhujing@airtac.com
				尤昭權(課長)	(06) 5892286#589	youzhaquan@airtac.com
				丁于容	(06) 5892286#500	dingyurong@airtac.com
			廠務/區聯	李寶堂	0977-277-729	libaotang@airtac.com
	守衛室	東京都保全				
5	奇美材料科技(股)	善化區木柵港西路13號	總務	張星福	06-5889988#11210	hsingc@cmmt.com.tw
			廠務	鄭智元	06-5889988 #11864	plaincheng@cmmt.com.tw
			區域聯防	陳豐龍	06-5889988#11102	hanks.chen@cmmt.com.tw
			守衛室	東京都保全	06-5889988#10100	
6	奇美實業(股)PRP廠	新市區王甲路18號	總務	涂威戎	06-5889966#10635	wei_jung@mail.chimei.com.tw
			廠務	賴信元	0936391050	lhv024449@mail.chimei.com.tw
			區域聯防	吳健銘	06-5889966#10591	cmwu@mail.chimei.com.tw
			守衛室	東京都保全	06-5889966#10900	
7	旭硝子顯示玻璃(股)	新市區風鈴路1號	總務	龔宜婷	06-5889911#6114	yiting.kung@adt.agc.com
			廠務	李明智	06-5889911#7210	mingchih.li@adt.agc.com
			區域聯防	王怡婷	06-5889911#6120	yiting-wang@aft.com.tw
			守衛室	北哨	06-5889911#6110	西哨 06-5889911#6108
8	台灣瑞肯物流(股)	新市區看西路5號	總務	周怡君	06-5889977#15301	eva_c@cmlc.com.tw
			廠務/區聯	楊政彥	06-5889977#15331	zhengven_vang@cmlc.com.tw
			守衛室	東京都保全	06-5889977#15903	
9	啟耀光電(股)	新市區堤塘港路5號	總務	侯佩怡	06-5889999#81009	conniehough@giotaiwan.com.tw
			廠務	楊富名	(06)588-9999 # 70127	assam@giotaiwan.com.tw
			區域聯防	徐惠倫	(06)588-9999 # 86122	vivian_hsu@giotaiwan.com.tw
			守衛室	國雲保全	06-5889999#20000	
10	奇菱科技(股)樹谷廠	新市區王甲路1號	總務	吳麗霜	0921-220-885	lshuang_wu@chilintech.com.tw
			廠務	蔡偉文	06-5890818#17962	rich_tsai@chilintech.com.tw
			區域聯防	倪文清	06-5890818#17888	wenching_ni@chilintech.com.tw
			守衛室	東京都保全	06-5890818#17885	



春節期間樹谷園區
區域聯防_配置圖

■ 進駐廠商警衛室位置

- 1.日間：與服務中心保全保持聯繫、回報
- 2.夜間：巡邏時，協巡園區道路可疑事物

● 服務中心保全巡視路線

- 1.依規劃路線巡邏，與廠商保全相互照應(拜年)
- 2.依規劃重點區域巡視，於點檢表記錄備查



20141030臺南園區易燃氣體管線洩漏演練 A 聯奇開發股份有限公司



20141030臺南園區易燃氣體管線洩漏演練 B 聯奇開發股份有限公司





全國災害應變示範演練執行規劃

❖ 正式演練期程

- 時間：預計4月初
- 地點：高雄市大寮區潮寮路，大寮堤防旁、近萬大大橋
- 觀摩人數：300人以上

❖ 演練活動名稱

- 104年度高雄市林園工業區災害事故緊急應變與區域聯防演練

工業區區域聯防 事故通報測試作業




- 聯防活動
- 救災資源
- 事故通報作業
- 聯防廠商資料
- 進階管理



The screenshot shows the website for the Industrial Area Mutual Defense (工業區區域聯防). The header includes the logo and name, the website URL (www.idbma.org.tw), and a service phone number (03)5917777. A navigation menu contains links for 救災資源, 事故通報作業 (highlighted with a red box), 聯防廠商資料, and 進階管理. The main content area is divided into three sections: 最新消息 (Latest News), 研討活動 (Seminar Activities), and 資源分享 (Resource Sharing). The 最新消息 section lists two events from 2012. The 研討活動 section lists two seminars from 2012. The 資源分享 section includes a link for 化學品普查 (Chemical Inventory) and the logo of the Bureau of Industrial Hygiene and Safety.

簡訊發送，將正式與測試獨立執行，避免造成誤發的困擾。

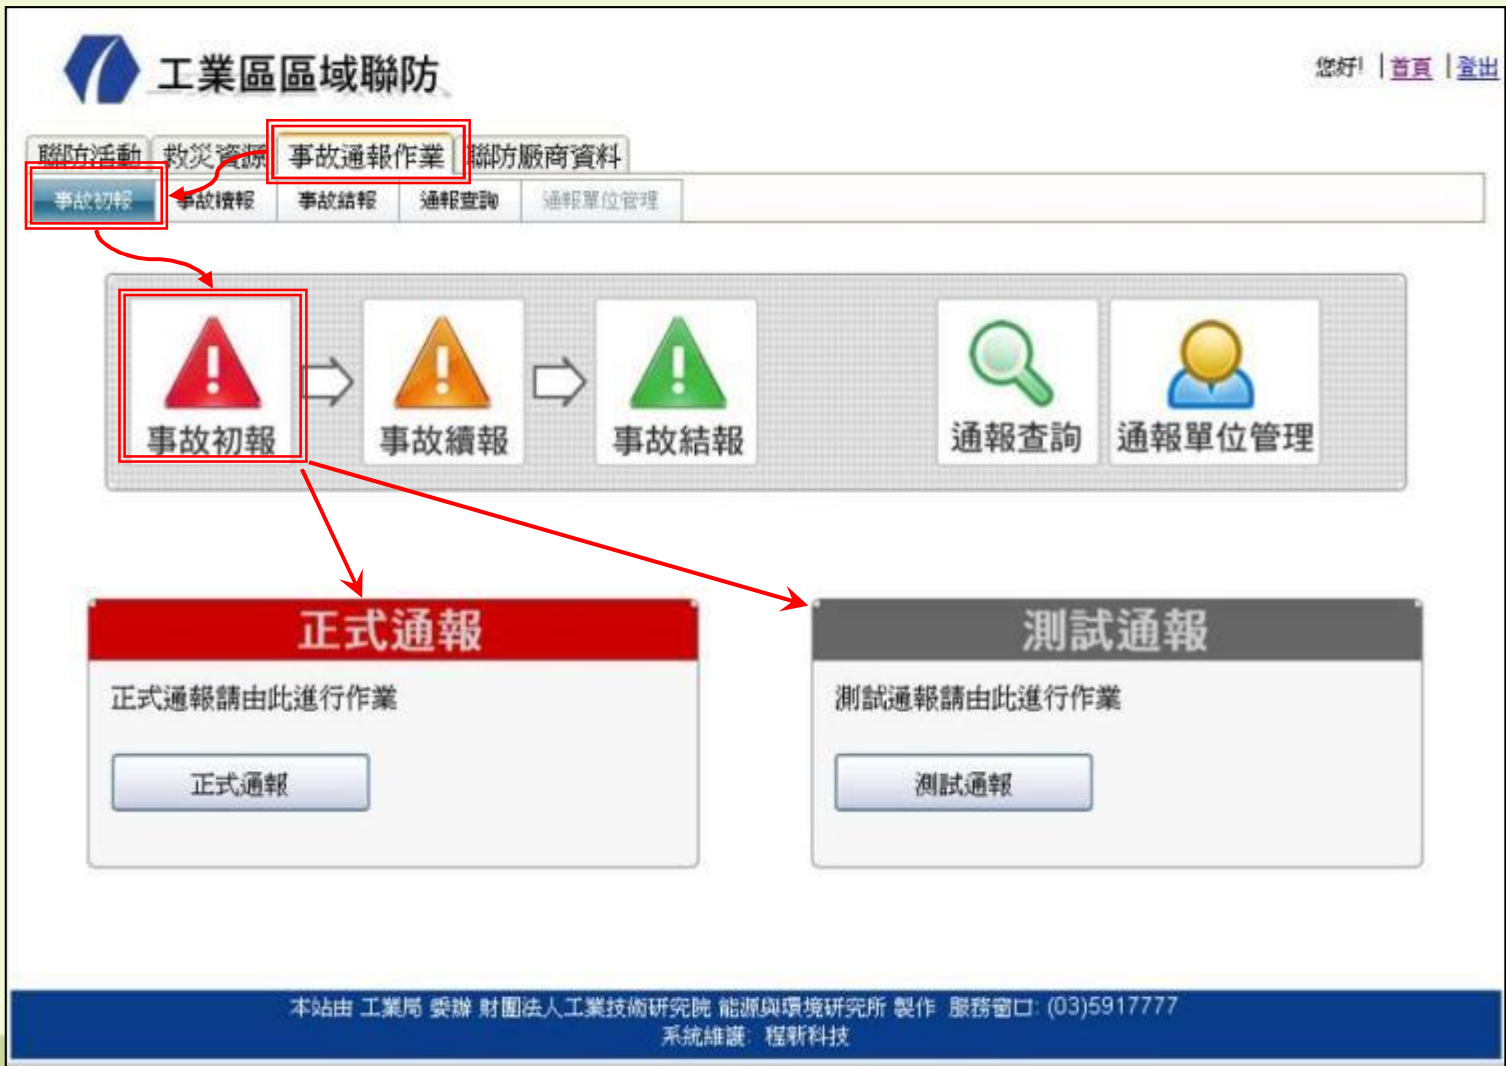

The screenshot shows the 'Industrial Area Emergency Response' (工業區區域聯防) system interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Emergency Activities' (聯防活動), 'Disaster Resources' (救災資源), 'Accident Reporting Operations' (事故通報作業), and 'Emergency Service Provider Information' (聯防廠商資料). The 'Accident Reporting Operations' tab is selected and highlighted with a red box. Below this, a sub-menu contains 'Accident Initial Report' (事故初報), 'Accident Progress Report' (事故續報), 'Accident Final Report' (事故結報), 'Reporting Query' (通報查詢), and 'Reporting Unit Management' (通報單位管理). The 'Accident Initial Report' button is also highlighted with a red box. A flow diagram below shows three stages: 'Accident Initial Report' (red triangle), 'Accident Progress Report' (orange triangle), and 'Accident Final Report' (green triangle), connected by arrows. To the right of this flow are two icons: a magnifying glass for 'Reporting Query' and a person icon for 'Reporting Unit Management'. Below the flow diagram, there are two main panels: 'Official Reporting' (正式通報) and 'Test Reporting' (測試通報). The 'Official Reporting' panel has a red header and a button labeled '正式通報'. The 'Test Reporting' panel has a grey header and a button labeled '測試通報'. Red arrows point from the 'Accident Initial Report' button in the sub-menu to the 'Official Reporting' and 'Test Reporting' panels. At the bottom of the page, there is a footer with the text: '本站由 工業局 委辦 財團法人工業技術研究院 能源與環境研究所 製作 服務窗口: (03)5917777 系統維護: 程新科技'.

事故描述提供片語化，增加通報效率。

(可點選此處常用片語，快速輸入)

- 火勢已控消防單位戒護中
- 火勢已撲滅環境清理中
- 火勢悶燒消防持續搶救中
- 污水處理廠監控廢水流向
- 事故並非發生於工業區內
- 事故波及鄰廠
- 事故現場狀況不明
- 服務中心趕赴現場
- 消防單位搶救中
- 媒體報導
- 新聞媒體誤報
- 疑似發生化學品洩漏
- 疑似發生火警
- 疑似發生爆炸
- 廠內火警已自行撲滅
- 環境清理完畢事故結束
- 聯防組織協助圍堵廢水
- 聯防組織協助應變支援

工業區區域聯防

您好! | 首頁 | 登出

聯防活動 救災資源 事故通報作業 聯防廠商資料

事故初報 事故續報 事故結報 通報查詢 通報單位管理

正式通報

通報單位: [] 案件編號: []
通報案號: [] 製表時間: []
通報時間: [] 通報編號: 第 1 次通報

工業 [] 區域: 區內 區外
單體 [] 選取 [按此選取事故單位]
地址: []
日期: [] 時間: 10 時 33 分

事件類別: 火災 爆炸 化學品洩漏 環境污染
 其他事故(說明): []

事故描述: []
(可點選此處常用片語，快速輸入)

事故等級: 紅級 橙級 黃級 綠級

災害說明: 傷亡說明 傷亡待確認 無人員傷亡 詳細(死亡: 0 人受傷: 0 人)

註解災害等級說明

註1: 標有底色的欄位將會顯示於通報簡訊內。
註2: 災害等級

"紅級" (1)中央主管災害部會署開設應變中心處理之工業區內發生災害。
(2)工業港域內事件影響至港域外。
(3)工業港域內事件經跨機關協調處理，無法短期排除。

"橙級" (1)已明顯影響至工業區外事件。
(2)中央主管災害部會署介入處理之工業區內事件。
(3)工業港域外事件影響至本港運作。
(4)工業港域內事件經跨機關協調處理，可短期排除。

"黃級" (1)影響範圍跨廠域之事件。
(2)跨二以上主管災害機關單位協同處理。
(3)工業港域內跨二業者之事件。

"綠級" (1)單廠之事件。
(2)單一地方主管災害機關可逕予處理。
(3)工業港域內單一業者之事件。

選擇通報者



請注意簡訊發送字數。需在70字內

工業區區域聯防

您好! | [首頁](#) | [登出](#)

聯防活動 救災資源 事故通報作業 聯防廠商資料 事故應變管理 進階管理

事故初報 事故續報 事故結報 通報查詢 通報單位管理

◆通報簡訊內容

✉ 訊息內容 每封簡訊長度以70個字為限(中英混合),超出的部份將以補述簡訊發出

QQ工業區區聯1報:01/28區內17:26QQ公司,火災,接獲消防通報,疑似發生事故,狀況不明,服務中心查證中,傷亡待確認,綠級

重新計算字數 簡訊封數 1 第1封字數 56 尚餘 14字

◆選擇通報相關單位

工業局 | 工業局工業區組 | 工業局永續發展組 | 工業局區管理處 | 工業區服務中心 | 工研院 | 支援單位 | 鄰近工廠

工業局

全選/取消 [回上層](#)

工業局工業區區組

全選/取消 [回上層](#)

- 工業局工業區組管理科
- 工業局工業區組
- 工業局工業區組北區
- 工業局工業區組北區



工業區區域聯防 工研院 您好! | [首頁](#) | [登出](#)

聯防活動 救災資源 **事故通報作業** 聯防廠商資料 事故應變管理 進階管理

事故初報 事故續報 事故結報 通報查詢 通報單位管理

◆通報簡訊內容


✉ 訊息內容 每封簡訊長度以70個字為限(中英混合),超出的部份將以補述簡訊發出

QQ工業區區聯1報:01/28區內17:26QQ公司,火災,接獲消防通報,疑似發生事故,狀況不明,服務中心查證中,傷亡待確認,綠級

重新計算字數 簡訊封數1 第1封字數56 尚餘14字

發送簡訊 發送e-mail

點選發送簡訊

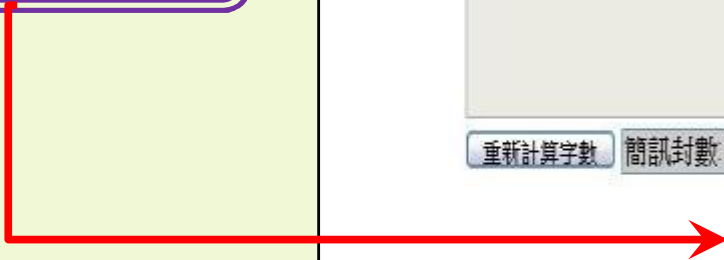



超過70字會
以第二封簡
訊發送

工業區區域聯防 工研院 您好! | [首頁](#) | [登出](#)

聯防活動 | 救災資源 | **事故通報作業** | 聯防廠商資料 | 事故應變管理 | 工業區公共資料 | 進階管理

事故初報 | 事故續報 | 事故結報 | 通報查詢 | 通報單位管理

◆通報簡訊內容

訊息內容 每封簡訊長度以70個字為限(中英混合),超出的部份將以補述簡訊發出

QQ工業區區聯1報:01/28區內17:26QQQQ公司(股),火災,接獲消防通報,疑似發生火警事故,目前狀況不明,服務中心尚在查證中,傷亡

補述:(QQ工業區區聯測試1報)人數待確認,綠級

重新計算字數 簡訊封數:2 第2封字數:24 尚餘:46字

◆選擇通報相關單位

工業局相關通報單位 | 工業區服務中心 | 工研院 | 區域聯防組織幹部 | 支援單位 | 鄰近工廠

工業局

全選/取消 [回上層](#)



此畫面出現，可
確認簡訊發送成
功。

事故通報作業 - Mozilla Firefox

http://61.30.108.138/Form/AccInfo/SMS_Send.aspx

總共傳送：1封簡訊	
傳送內容：	QQ工業區區聯1報:01/28區內17:26QQ公司,火災,接獲消防通報,疑似發生事故,狀況不明,服務中心查證中,傷亡待確認,綠級
傳送成功：1封	
號碼：	0952
-send ok 回傳碼:msgid=1289882961 statuscode=0 statusstr=ParseOK	
傳送失敗：0封	
號碼：	

關閉視窗

完成



聯奇開發股份有限公司 聯防組織事故通報測試作業



一、通報測試簡訊需傳送至以下單位人員手機

(一) 工研院測試人員

姓名	電話	簡訊接收手機	傳真	e-mail 信箱
洪士凱	03-5912552	0961-230010	03-5820295	itri531373@itri.org.tw
莊鈺賢	03-5915010	0972-705510	03-5820295	chchuang@itri.org.tw

(二) 北/中/南區工業區管理處(請依所屬區域傳送簡訊)

單位	姓名	簡訊接收手機	e-mail 信箱
北區工業區管理處	吳翠明	0928-346066	tmwu@moeaidb.gov.tw
中區工業區管理處	林正和	0912-654439	jhlin3@moeaidb.gov.tw
南區工業區管理處	施智明	0930-825067	jmsHY@moeaidb.gov.tw

二、受測時應注意事項：接獲事簡訊故指令後，應於**12分鐘內**發送簡訊通報上述工研院人員及所屬工業區管理處人員之簡訊接收手機；通報發送簡訊時請務必於網頁上勾選「**測試**」，人員無通報或超過30分鐘通報者，工研院將電話連絡受測試人。

三、測試時之注意事項：

(一) 請熟悉「通報測試流程」及「區域聯防網路平台」操作，測試以(<http://www.idbma.org.tw>)

區域聯防網路平台發送簡訊、查詢救災器材及相關資料，流程如附圖一。

(二) 請務必將簡訊發送至上述工研院人員及所屬工業區管理處人員之簡訊接收手機；通報發送簡訊時請務必於網頁上勾選「測試」。

(三) 事故通報測試發送簡訊務必包含**初報及結報**，簡訊內容及災害**等級判定**應符合測試通報辭內容，簡訊結報內容應加註**處置結果**，如：已完成止漏或火勢已減等說明；通報辭範例如附件一；災害等級定義如下述：

◎**綠級**：1. 單廠事件2. 單一地方主管災害機關可逕予處理3. 工業港域內單一業者事件。

黃級：1. 影響範圍跨廠域事件2. 跨二以上主管災害機關單位協同處理3. 工業港域內跨二業者事件。

橙級：1. 已明顯影響至工業區外事件2. 中央主管災害部會署介入處理之工業區內事件3. 工業港域外事件影響至本港運作4. 工業港域內事件經跨機關協調處理，可短期排除。

紅級：1. 中央主管災害部會署開設應變中心處理工業區內發生災害2. 工業港域內事件影響至港域外3. 工業港域內事件經跨機關協調處理，無法短期排除。(有上列情形之一者)

事故測試通報辭(範例)

(1)通報者：(單位或公司) ○○公司，(職稱)○○，(姓名) ○○○。

(2)聯絡方式：電話 03-1234567，手機 03-1234567，傳真 03-1234569。

* (3)時間：於○日○日○午○點○分發生。(接獲通報時間)

* (4)災害種類：火災，災害等級：由受測單位判斷。

* (5)災害地點：(廠區或位置) 本公司原料儲存區。

* (6)發生原因：電線走火

* (7)災情：事故狀況：波及鄰廠、中央主管災害部會署介入處理，

人員傷亡：受傷1人，


(8)目前處理情形：消防局已至現場救災。

(9)工研院測試者：張逸民

聯絡資料：電話 03-5912552，手機 0961-230010，傳真 03-5820295。

註*：發送簡訊時應通報之內容。

聯奇開發股份有限公司 附圖一. 有預警通報測試流程

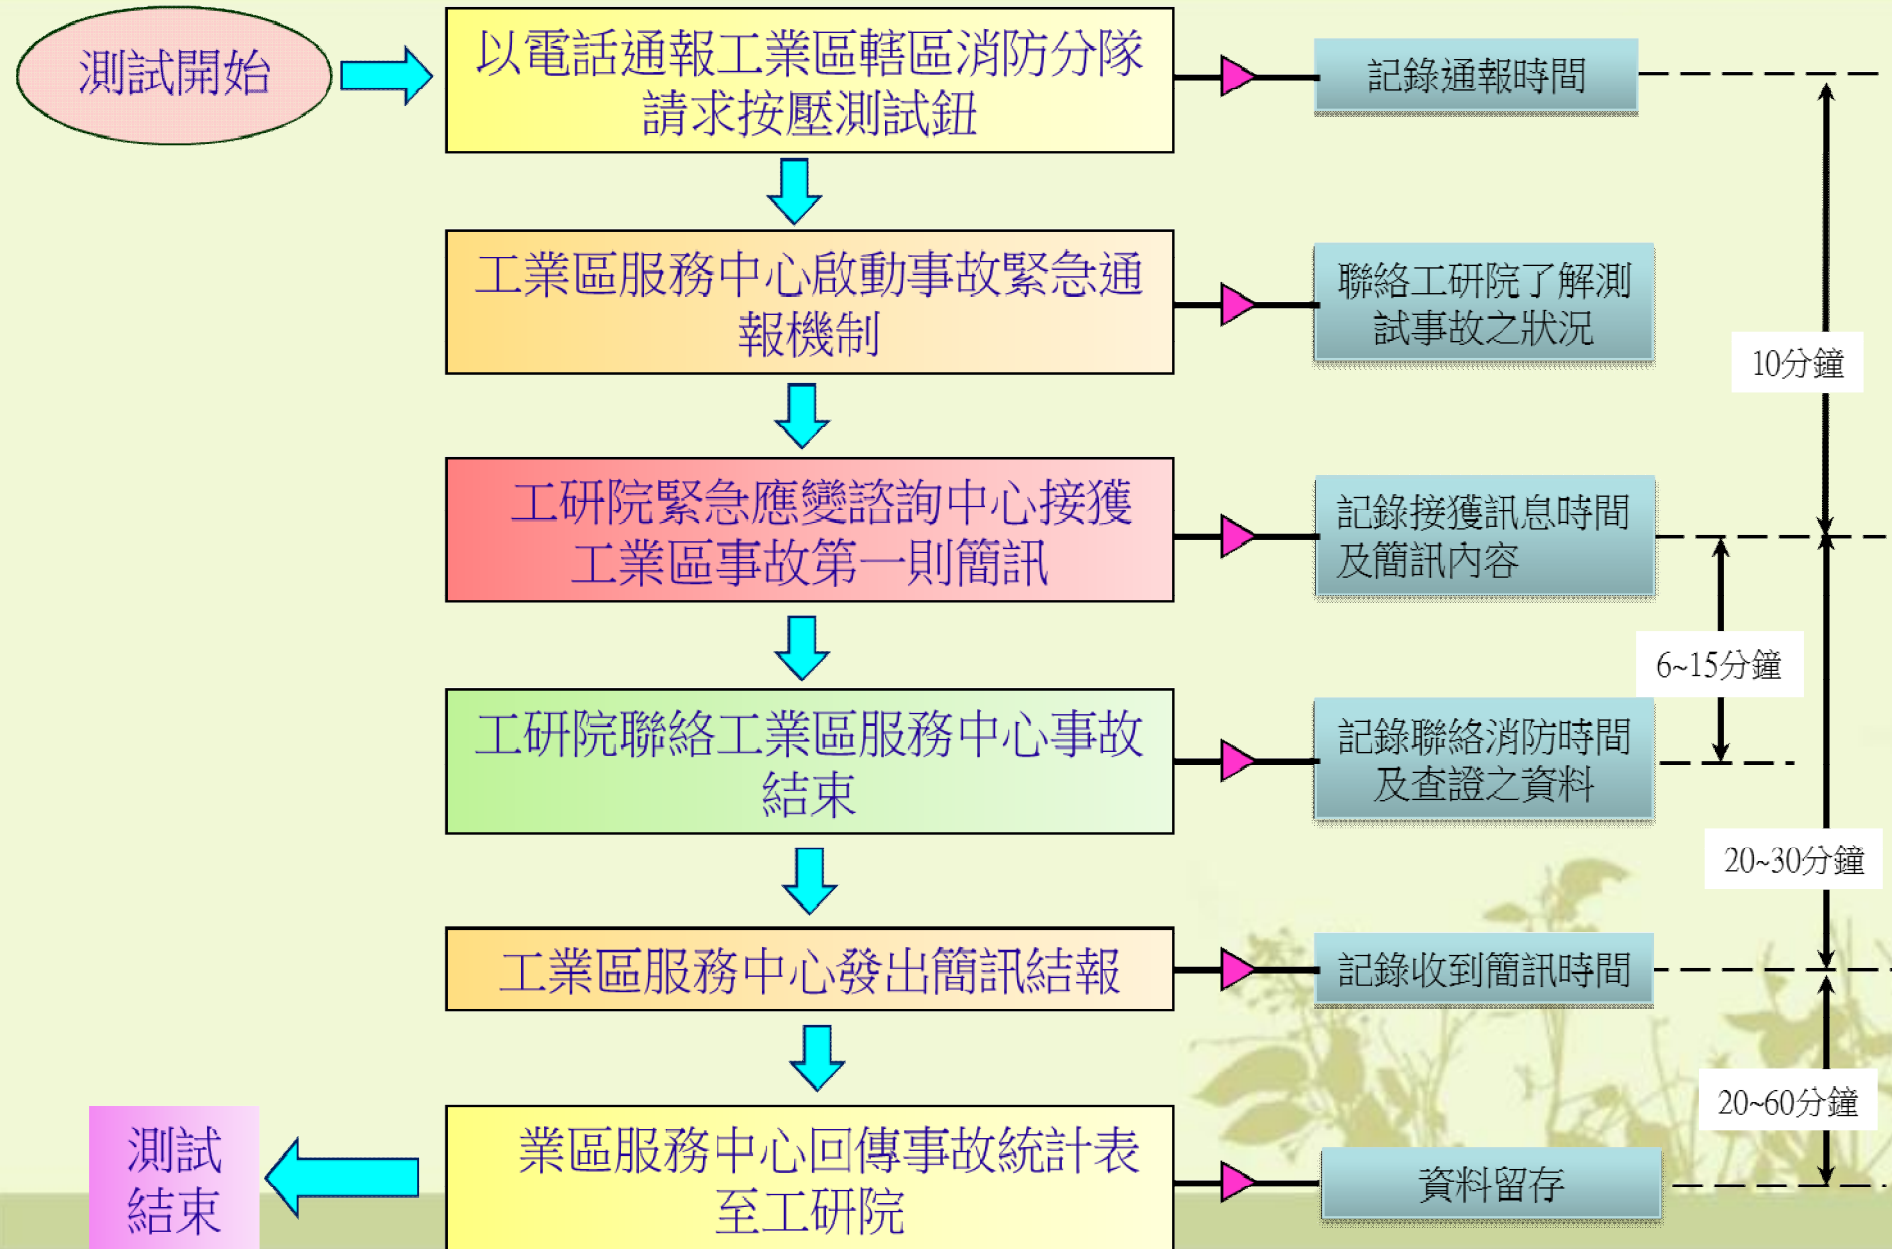

敬請指教

